

温泉用補給水ユニット 使用条件確認書 NJOFシリーズ

この度はダイレオ補給水ユニットのご照会を頂き、誠にありがとうございます。

安全・快適にご使用頂くため、納入前に下記の使用条件などをご確認下さい。

また将来のメンテナンスの管理面から **二枚目用紙の記入欄に現場名称などもご記入下さい。**

お手数をお掛け致しますが、良いコンディションでご使用頂くためご協力お願い申し上げます。

■ 使用条件

- 温 水 / 最大0.7MPa 最小0.05MPa
- 水 / 最大0.7MPa 最小0.05MPa
- 圧力比 / 最大3:1(温水、水どちらが3でも可)


【一次側 最高使用温度】

MAX80℃まで。(それ以上の場合は特注品となります)

■ 最適使用条件


- 給湯・給水が同圧 0.2~0.3MPa

■ 正しい使用例(水位計の制御で給湯開始または停止の単純な動作用)

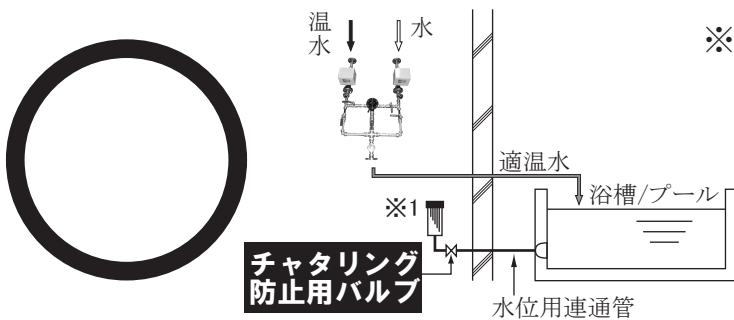

※1 弊社の水位計を使用の場合はチャタリング防止バルブは必要ありません。それ以外の場合は水位用連通管にチャタリング防止用バルブを必ず設けて下さい。水位用連通管が太い場合などに水位の変化がモーター弁を頻繁に開閉させるためモーター弁パーツの消耗が早くなりトラブルとなりますのでご注意ください。

■ 誤った使用例

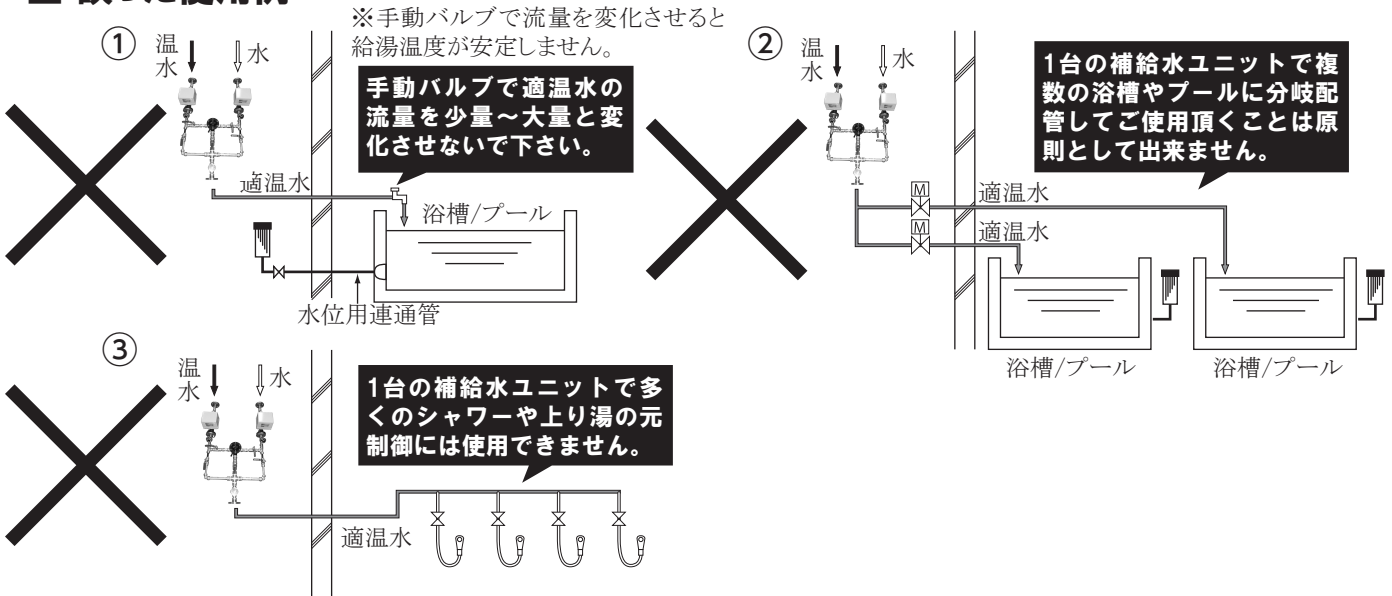

■ 其他のご注意点~~~~

- 本ユニットは温泉水対応型ですが、全ての温泉水に使用できる万能タイプではありません。ステンレスでも腐食させる海水や強酸泉質では使用しないでください。泉質より頻度は異なりますが内部のパーツの清掃や定期的なパーツ交換が必要です。
- **日水協認定品ではないため、水道直結はできません。**
- 屋外(雨がかかる)でのご使用はできません。
- 凍結する場所でのご使用はできません。(屋外BOX仕様はオプションとなります)
- メンテナンススペースを確保して設置して下さい。
- ※ 補給水ユニットはメンテナンスが必要です。(ミキシングバルブ洗浄・交換、モーターバルブの交換など)ピット内、天井裏などメンテナンスが出来ないような場所には設置しないで下さい。
- 最低圧力を確保して下さい。(湯・水とも0.05MPa~0.7MPa範囲でご使用下さい)
- 停電時対策はオプションでご用意しております。
- ※ 本ユニットの電動弁には停電時に全閉する機能は組み込んでおりません。
- 一時側温水の最高温度はMAX80℃まで。(それ以上の場合は特注品となります)
- 出口流量を極端に絞って使う事はできません。

温泉用補給水ユニット 使用条件確認書 NJOFシリーズ

安全にご使用いただくために下記事項にご回答下さい。

年 月 日

現場名		現場都道府県		現場ご担当者名		現場TEL	
						- -	
温水・水の 使用条件	温水側圧力/温度		水側圧力/温度		設定温度	必要流量	電動弁電圧
	MPa	°C	MPa	°C	°C	ℓ/分	V
温水の 使用目的	(例) 浴槽への補給など ()						
ご照会 または ご注文内容	用途	型 式		数量	ご希望納期・備考など		
	補給用			台			
	あふれ用			台			
給水方式	<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽などによる給水 <input type="checkbox"/> その他 (下記にご記入ください。)						
	<input checked="" type="checkbox"/> にチェックを入れて下さい。						
特記事項	(例) 標準の補給水ユニットの一次側は、左側が(温水)、右側が(冷水)です。 逆の場合などはご記入下さい。 ()						
会社名							
住所					ご担当者名		
TEL	- -		FAX		- -		

空欄をご記入いただき、下記 FAX番号に送信下さい。

ダイレオ大阪本社	ダイレオ東京支店	ダイレオ名古屋支店
FAX 06-6769-7732	FAX 03-5824-7627	FAX 052-352-4172
TEL 06-6769-7731	TEL 03-5824-7626	TEL 052-352-4171

ご協力ありがとうございました。