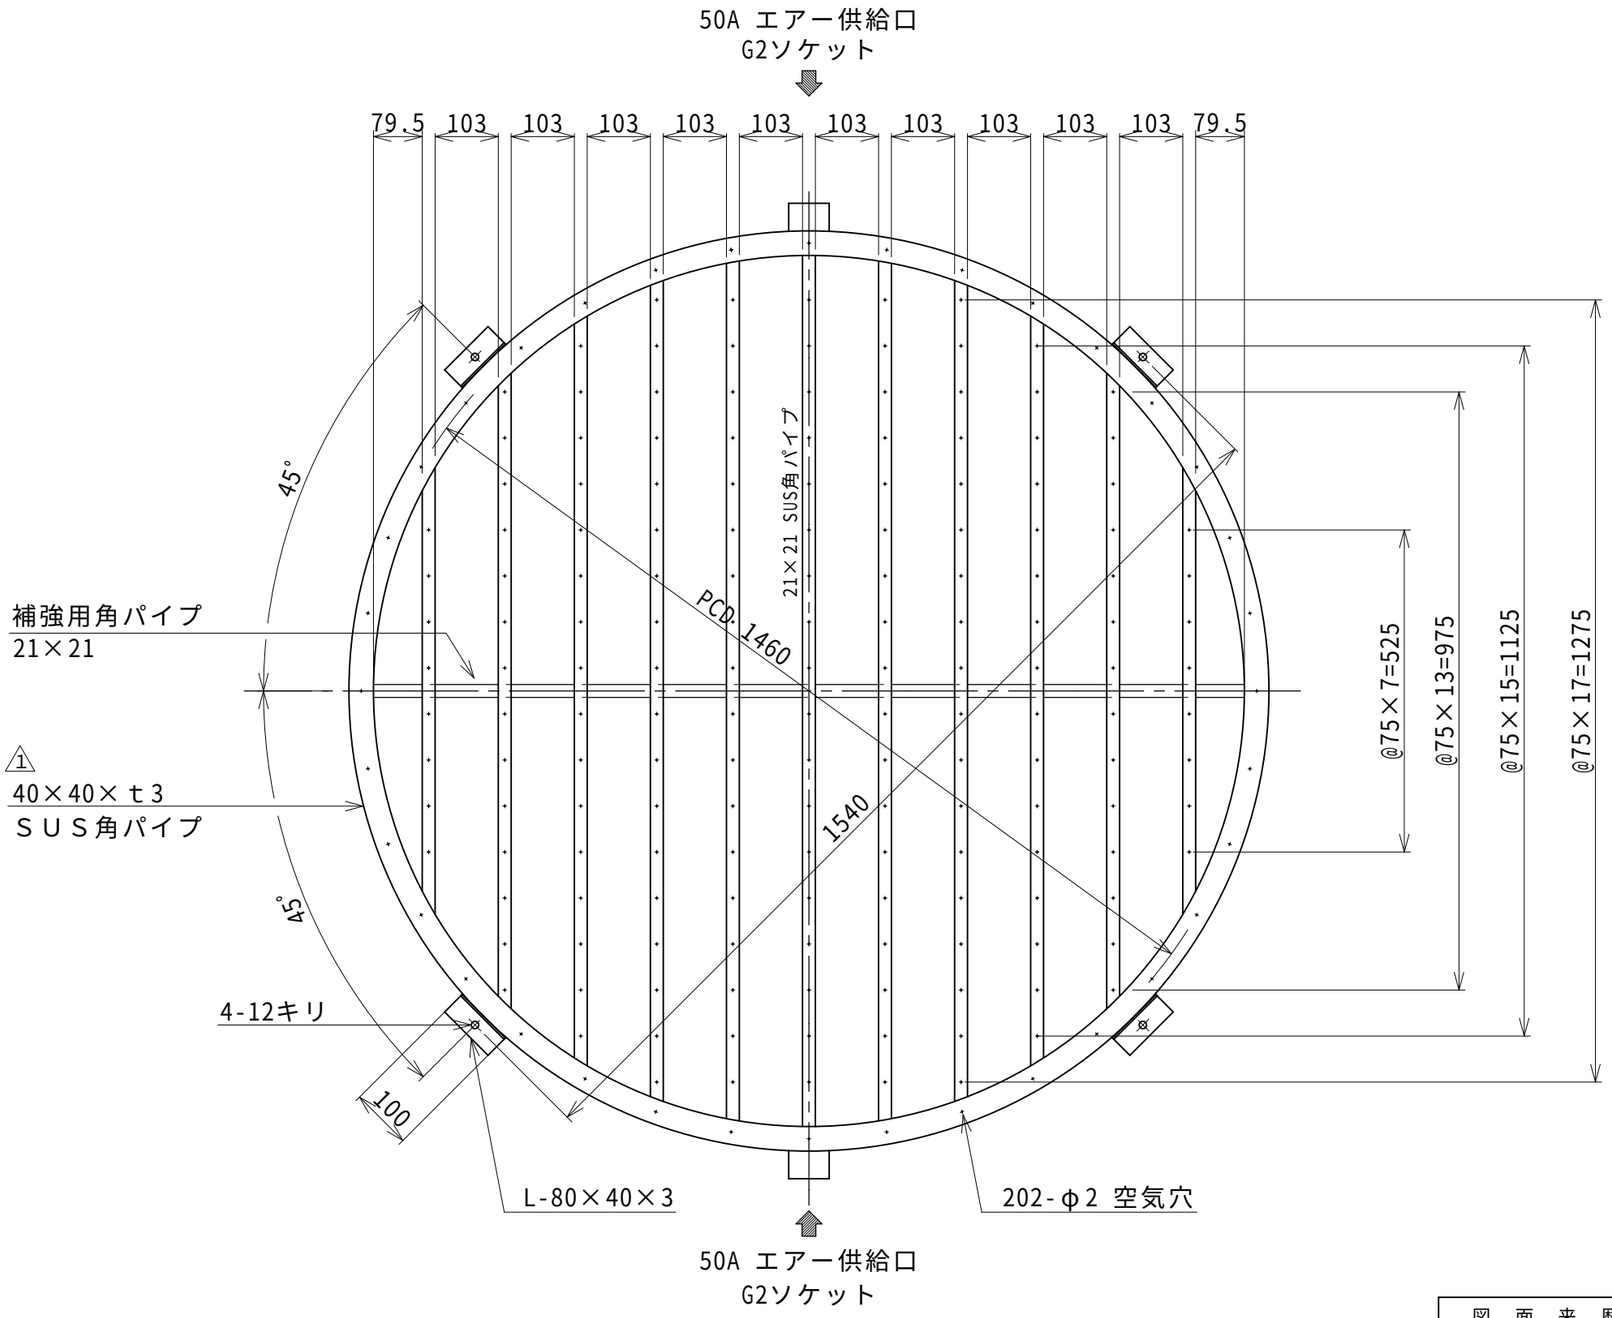

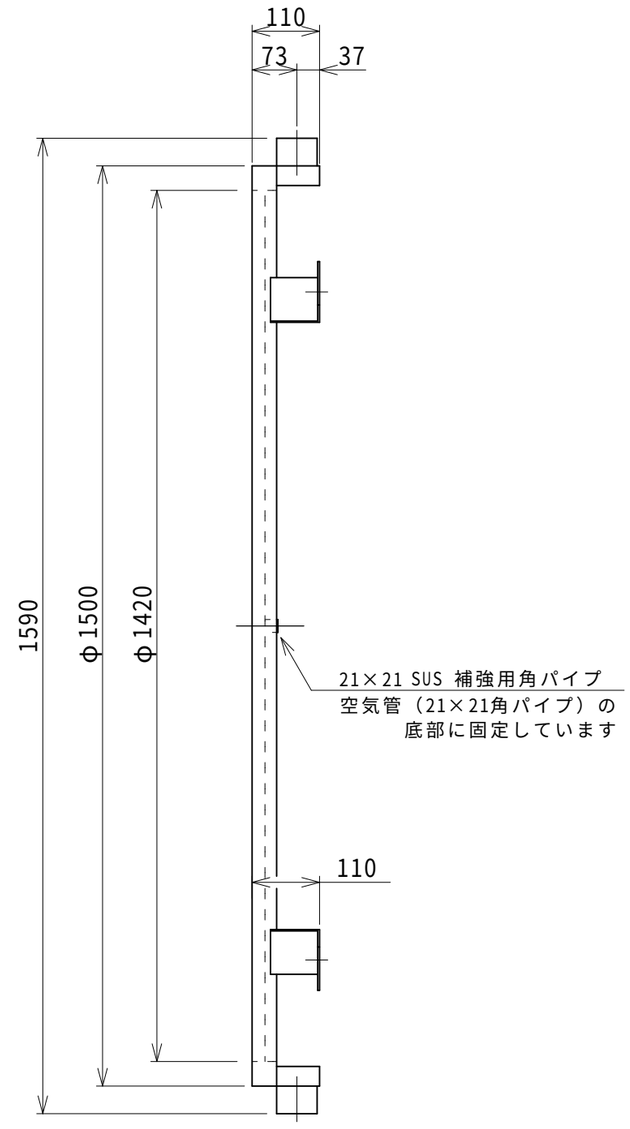

NOTE

1．エアー供給配管は適合送風ユニットの出口径と同じサイズで配管して下さい

2．適合送風ユニット＝DBS-65もしくはDBS-65W

3．施工時に空気穴にモルタル等が入り込まないようにご注意下さい。

図面来歴								
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称		材質	数量	摘要
1 外周パイプサイズ	庵下	'02/04	承認	中山	図面名称	型式 MP－1500／円形バイブラマット		
			審査	中山				
			設計	庵下	株式会社ダイレオ			
			製図	浅野	尺度 1/10	図面番号	MP-1500-2	A3
			日付	'08/07/29		親図面		