



屋内仕様

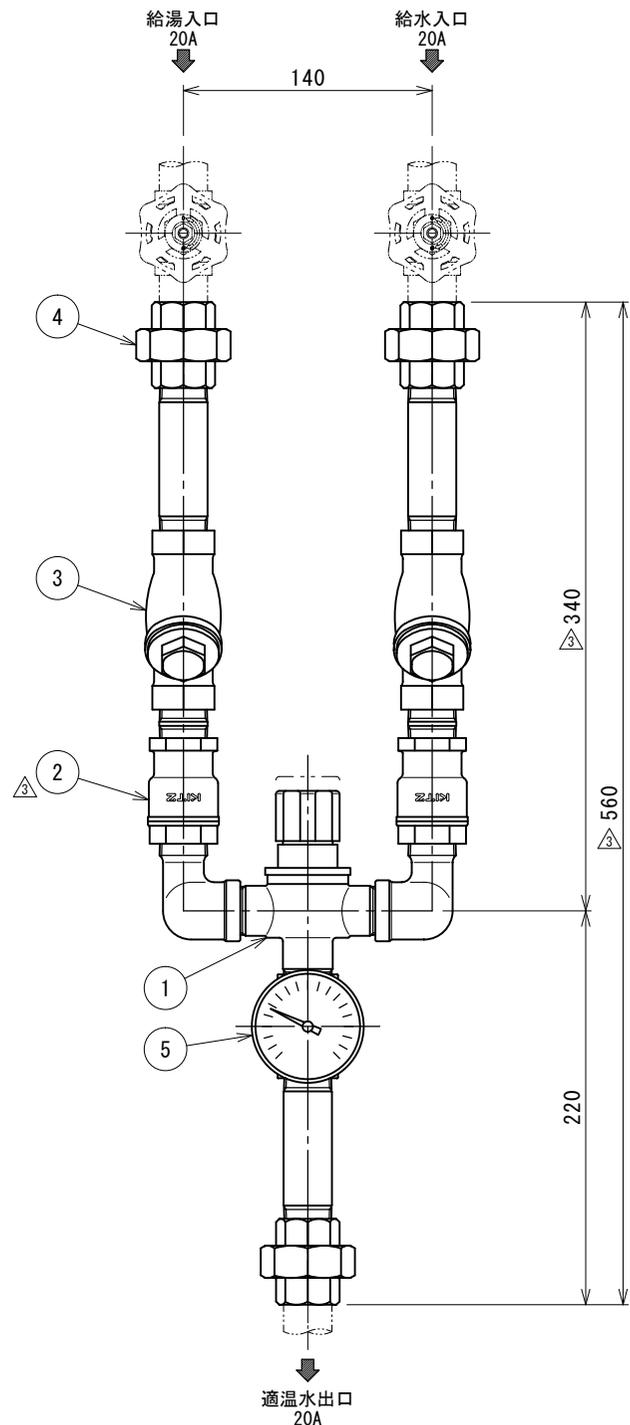

バルブは現場手配の上
必ず取付けて下さい。

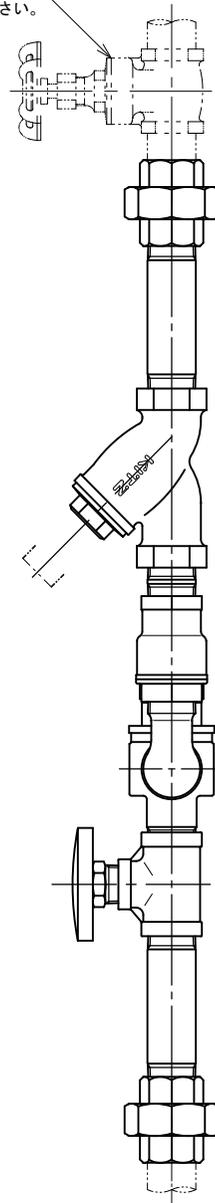


- △ 適温水温度の設定範囲
約35℃～50℃
- △ 使用条件
給湯：圧力 0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm²)
温度 55～80℃
給水：圧力 0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm²)
温度 5～25℃
圧力比範囲 1:1～1:3 (給湯・給水どちらが3でも可)
- △ 最適使用条件
給湯・給水が同圧 0.2～0.3Mpa (2～3Kgf/cm²)

| 流量 (温水・水 同圧として計算) | |
|-------------------|------------------|
| 最少必要流量 | 4L/min |
| 最大流量 | 35L/min(0.2Mpa時) |

※最少必要流量以下の流量では一定の温度制御が保てなくなります。

- △ 注記
- 1. 現地にて給水、給湯の一次側で本ユニットのできるだけ近くにバルブを設けて下さい。
- 2. 本ユニットに供給する給水給湯圧力は変動の小さい圧力源で計画して下さい。
- 3. 温泉水や井水・海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
- 4. 上水道を直結して使用することはできません。
(受水槽等からの給水は可能)
- 5. 組立品につき参考寸法です。
- 6. 横並びで設置する場合、メンテナンススペースとして300mm以上離して下さい。
また、ビット内・天井裏などメンテナンスが出来ない様な所には設置しないで下さい。



| | | | | |
|----|----------------|----------|---|----------|
| 5 | 温 度 計 | BS/バイメタル | 1 | TMO-120 |
| 4 | ユ ニ オン | SCS13A | 3 | 20A |
| 3 | Y 型 スト レ ー ナ ー | CAC/SUS | 2 | Y-20 #60 |
| △2 | 逆 止 弁 | CAC406 | 2 | RF-20 |

製品質量=約4.8Kg

| 図 面 来 歴 | | 品 番 | | 部 品 名 称 | | 材 質 | | 数 量 | | 適 要 | |
|---------|----|------------|-----|----------|---------|-----|--|-----|-----|-----|--|
| △1 | 承認 | 中山 | 1 | ミキシングバルブ | CAC(BC) | | | 1 | 370 | | |
| △2 | 承認 | 中山 | 1 | 図面 | | | | | | | |
| △3 | 設計 | 庵下 | 1 | 図面 | | | | | | | |
| △4 | 製図 | 奥田 | 1 | 図面 | | | | | | | |
| | 日付 | 2012/08/17 | 1/3 | 親図面 | | | | | | | |

型式 XLS-20×20Y

流量調整用 適温補給水ユニット(ユニオンタイプ)

株式会社ダイレオ

XLS-2020Y-4

サイズ A 3