屋内仕様

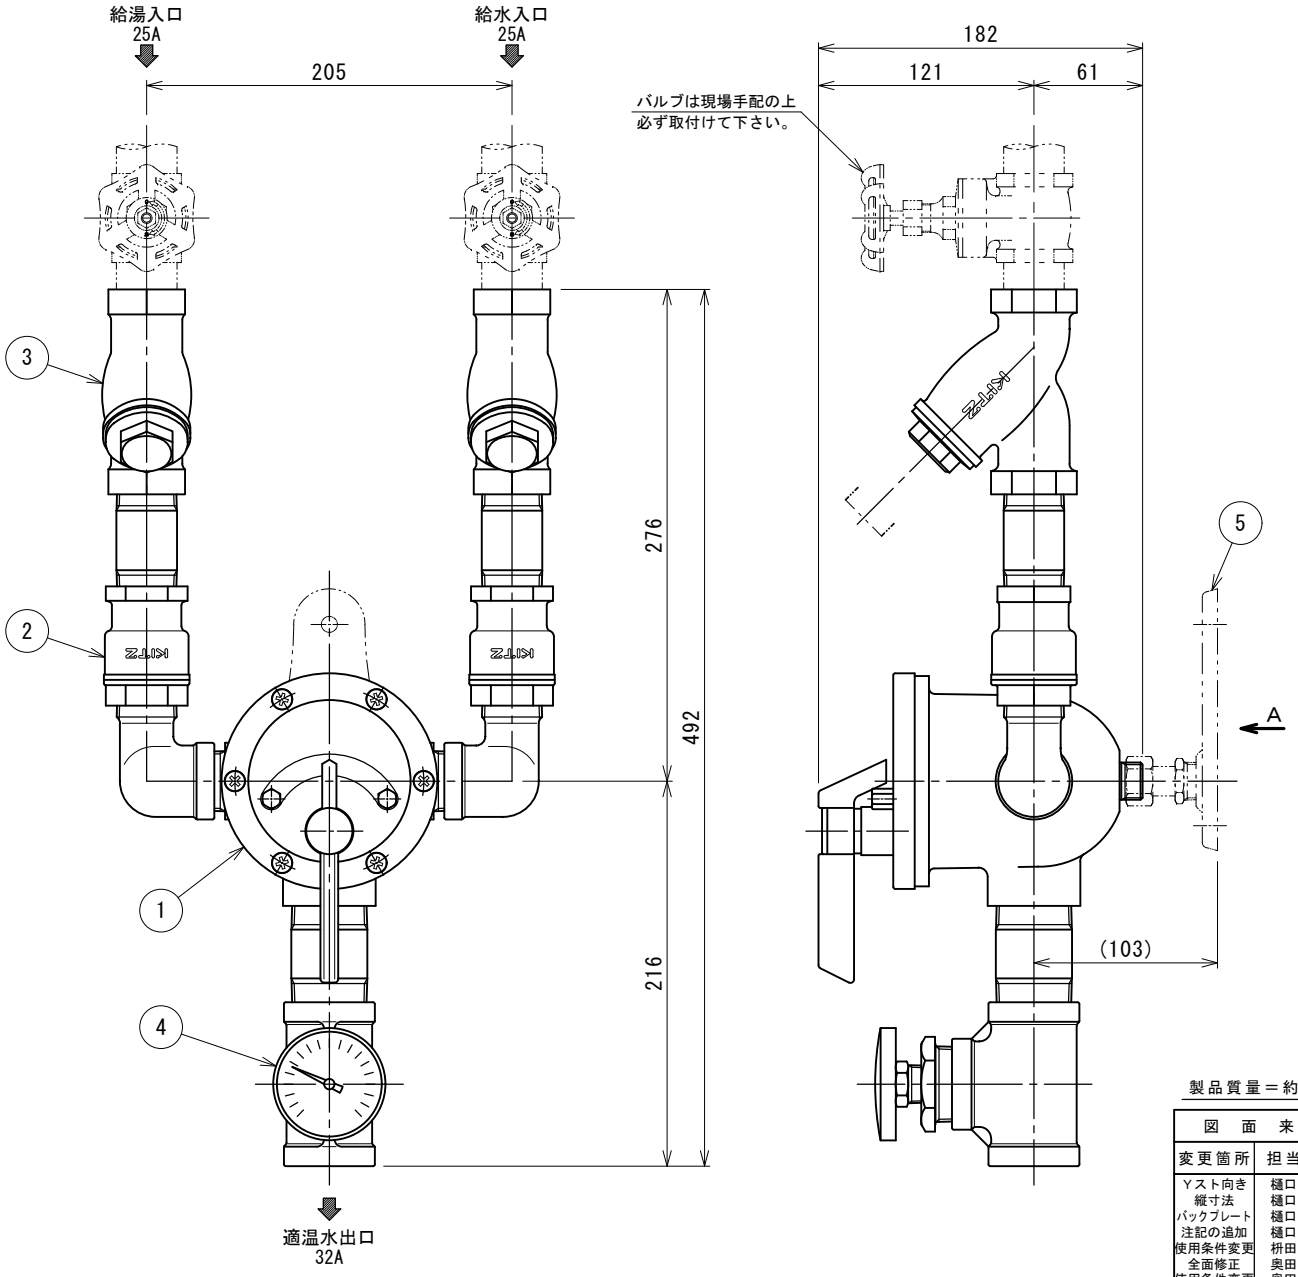

適温水温度の設定範囲
給水温度＋10℃～給湯温度－10℃

使用条件
給湯：圧力　0.05～0.7MPa(0.5～7Kgf/cm²)
　　温度　80℃以下
給水：圧力　0.05～0.7MPa(0.5～7Kgf/cm²)
　　温度　5℃以上
圧力比範囲　1：1～1：3（給湯・給水どちらが 3 でも可）

最適使用条件
給湯・給水が同圧　0.2～0.3Mpa (2～3Kgf/cm²)

流量(湯･水 同圧として計算 L/分)		
0.1MPa(1Kgf/cm²)	0.2MPa(2Kgf/cm²)	0.3MPa(3Kgf/cm²)
90L	120L	150L

注　記
1．現地にて給湯・給水の一次側で、本ユニットのできるだけ近くにバルブを設けて下さい。
2．本ユニットに供給する給湯・給水圧力は、変動の小さい圧力源で計画して下さい。
3．温泉水や井水・海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
4．上水道を直結して使用することはできません。
（受水槽等からの給水は可能）
5．複数のシャワー・カランなどへの給湯や出口流量を極端に絞って使用する事はできません。
6．混合水を分岐配管しグループコントロールする事はできません。
7．組立品につき参考寸法になります。
8．横並びで設置する場合、メンテナンススペースとして300mm以上離して下さい。
また、ピット内・天井裏などメンテナンスができない様な場所に設置しないで下さい。





A矢視図(バックプレート取付穴)
(オプション品)

製品質量＝約8.0kg

図面来歴		
変更箇所	担当	日付
Yスト向き	樋口	'04/11
縦寸法	樋口	'05/01
バックプレート	樋口	'05/01
注記の追加	樋口	'07/01
使用条件変更	枡田	'09/03
全面修正	奥田	'11/02
使用条件変更	奥田	'11/07
⑨流量変更	大河原	'21/10
⑩流量変更	大前	'22/06

品番	部品名称	材質	数量	適要
5	バックプレート	CAC(BC)	1	BPX-M オプション
4	温度計	BS/バイメタル	1	TMO-60L
3	Y型ストレーナー	CAC	2	Y-25 #60
2	逆止弁	CAC406	2	RF-25
1	ミキシングバルブ	CAC(BC)	1	TM-80E-RF

承認	中山	図面名称	型式 E2F-25×32 適温浴槽補給水ユニット
審査	中山		
設計	大河原		株式会社ダイレオ
製図	大前	尺度	図面番号 E2F-2532-10
日付	2022/06/23	1/3	親図面　サイズ A3