


屋内仕様

適温水温度の設定範囲  
給水温度+10℃～給湯温度-10℃

使用条件  
給湯：圧力 0.05～0.7MPa(0.5～7Kgf/cm<sup>2</sup>)  
温度 80℃以下  
給水：圧力 0.05～0.7MPa(0.5～7Kgf/cm<sup>2</sup>)  
温度 5℃以上  
圧力比範囲 1：1～1：3(給湯・給水どちらが3でも可)


最適使用条件  
給湯・給水が同圧 0.2～0.3Mpa(2～3Kgf/cm<sup>2</sup>)

※温泉水は高温側・低温側どちらでも使用できます。

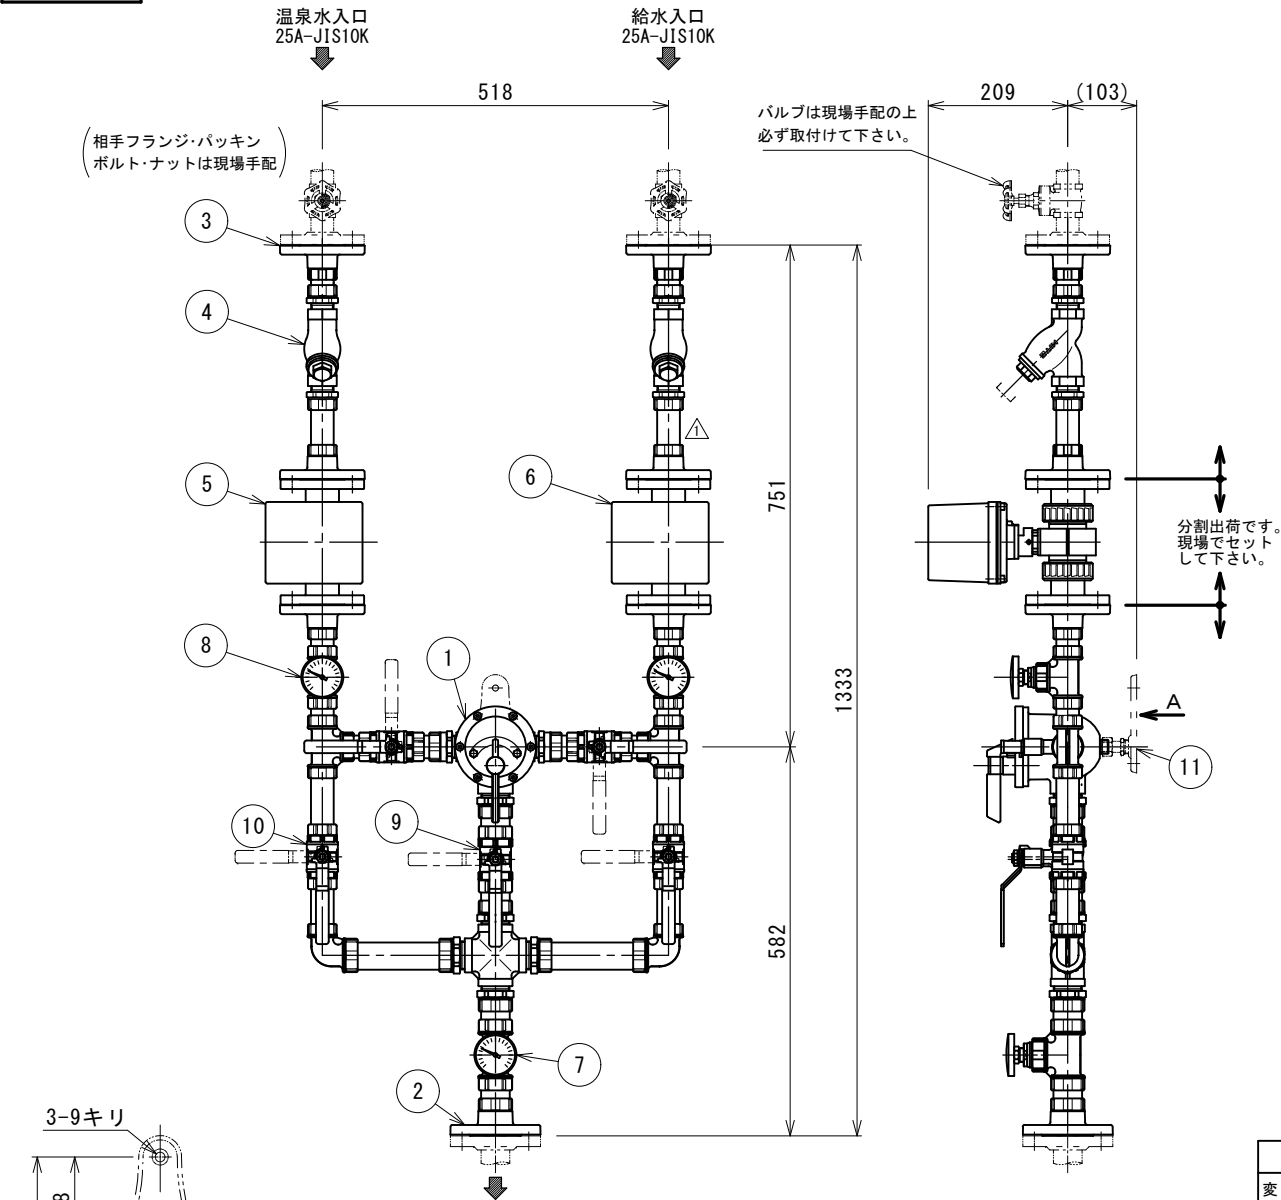


注記

1. 現地に温泉水・給水の一次側で、本ユニットのできるだけ近くにバルブを設けて下さい。
2. 本ユニットに供給する温泉水・給水圧力は、変動の小さい圧力源で計画して下さい。
3. 本ユニットは全ての温泉水に使用できる万能タイプではありません。BC及びSUSでも腐蝕を起こすような泉質や海水には使用できません。
4. 泉質により時期は異なりますが①ミキシングバルブのパーツ等の交換やメンテナンスが必要になります。その際、下図のように手動バルブを開閉して下さい。

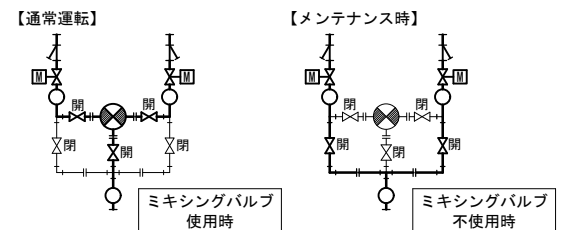

- △5. 上水道を直結して使用することはできません。(受水槽からの給水は可能(受水槽からの給水場合は、クロスコネクション防止の為飲用の受水槽と分けて下さい))
6. 複数のシャワー・カランなどへの給湯や出口流量を極端に絞って使用する事はできません。
7. 組立品につき参考寸法になります。
8. 横並びで設置する場合、メンテナンススペースとして300mm以上離して下さい。ビット内・天井裏などメンテナンスができない様な場所に設置しないで下さい。
- △9. ユニットの支持・固定は現場対応で行ってください。



A矢視図(バックプレート取付穴)  
(オプション品)

適温水出口 (※適温水出口は必ず開放でご使用下さい)  
32A-JIS10K

※モータバルブの電圧をご指示下さい。  
(AC100V, AC200V, DC24V)

流量(湯・水 同圧として計算 L/分)		
0.1MPa(1Kgf/cm <sup>2</sup> )	0.2MPa(2Kgf/cm <sup>2</sup> )	0.3MPa(3Kgf/cm <sup>2</sup> )
90 L	120 L	150 L

1	バックプレート	SCS13A	1	BPX-M オプション
1	手動2方弁	SCS14A	4	NJ-200(10K) 25A (取手:温泉水出口側:赤 給水側:青)
9	手動2方弁	SCS14A	1	NJ-200(10K) 32A(取手:赤)
8	温度計	BS/バイメタル	2	TMO-60L
7	温度計	BS/バイメタル	1	TMO-120L
6	モータバルブ(給水用)	PVC/EPDM	1	AE※PA-※01PPE 25A
5	モータバルブ(温泉水用)	HT/EPDM	1	AE※PA-※01HHE 25A
4	Y型ストレーナー	SCS13A	2	UY-25 #60
3	フランジ	SUSF304	6	NJFM(25A-JIS10K)
2	フランジ	SUSF304	1	NJFM(32A-JIS10K)

図面来歴		1	ミキシングバルブ	BC/継行加工	1	TM-80T	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△寸法変更	紺田	'16/05	承認	中山	図面名称	1/8	親図面
△注記追加	炭多	'20/09	審査	中山			
△注記追加	炭多	'21/10	設計	大河原	型式 NJ0F-25×32F 温泉用 適温浴槽補給水ユニット		
△流量変更	大前	'22/08	設計	大河原			
			製図	大前	図面番号	NJ0F-2532F-4	
			日付	2022/08/02	サイズ	A 3	

株式会社ダイレオ