

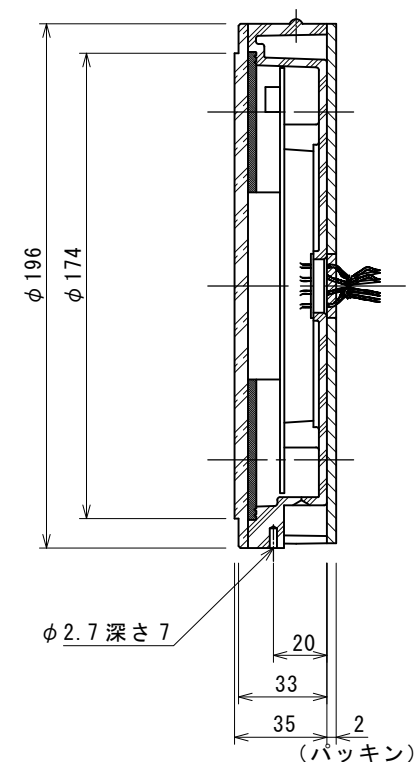


誤配線チェック機能
誤配線を行うと点灯
します。

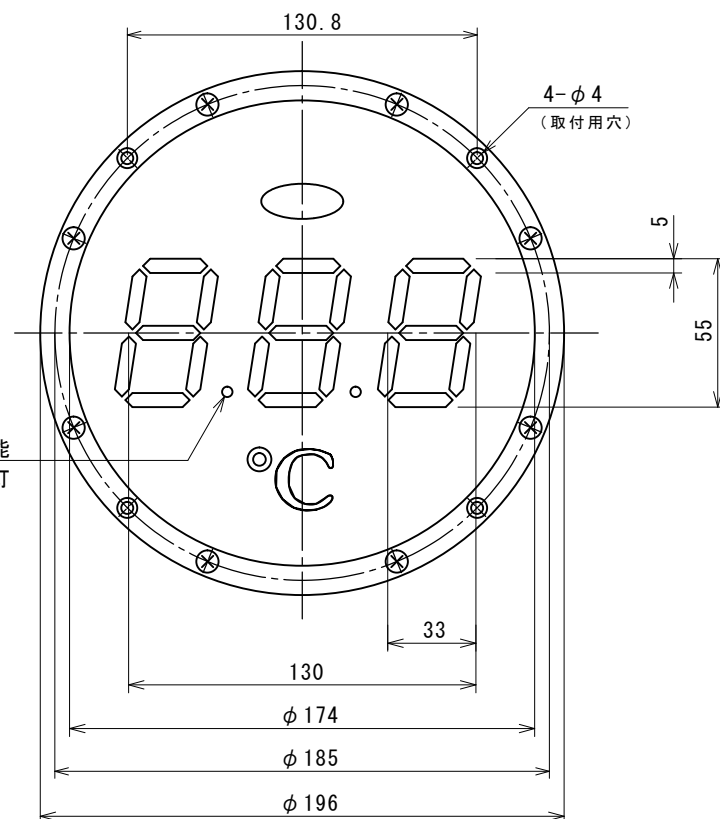

結線図

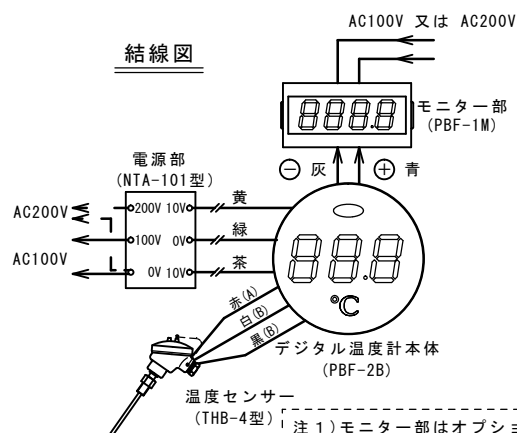

注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、
輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要な場合は電源を切して下さい。
輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

図 面 来 歴			部 品 名 称		材 質	数 量	適	要			
変更箇所	担当	日付	品番	図 面 名 称							
電源部型式変更 電源部型式変更	奥田 土屋	11/09 23/07	承認	中山	型式PBF-2B/ 温度計表示部本体寸法図	株 式 会 社 ダ イ レ オ					
			審査	中山							
			設計	庵下							
			製図	浅野	尺 度				図面番号	PBF-0010-4	A3
			日付	2023/07/09	1/2				親 図 面		