


← エア - 供給口  
40Aソケット

← エア - 供給口  
40Aソケット

NOTE

- 1. エア供給配管は適合送風ユニットの出口径と同じサイズで配管して下さい
  - 2. 適合送風ユニット = DBS-651もしくはDBS-651W
  - 3. 施工時に空気穴にモルタル等が入り込まないようにご注意下さい
  - 4. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起す恐れがある為、ご使用できません。
- 製品重量：約49kg

タイル (現場手配)      41x41 SUS角パイプ      L-40x40x3 (6個所)      12キリ

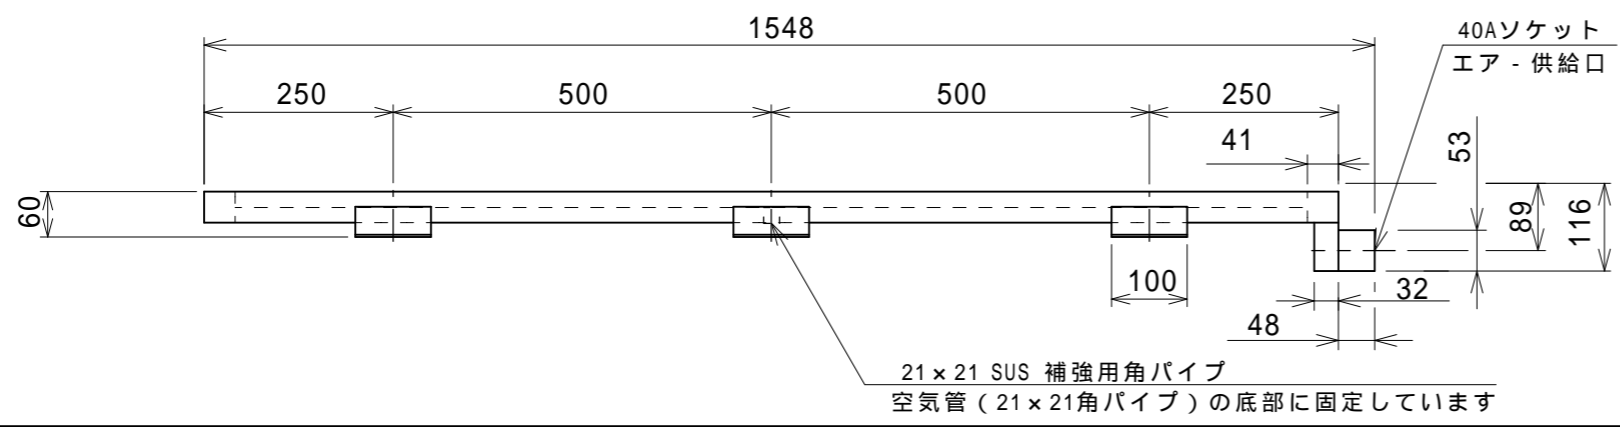

図面来歴				SUS304		露出部：ヘアライン仕上げ	
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
送風ユニット 取付アングル数 ソケット部	庵下 樋口	'01/06	承認	中山	型式 SP-1515 / スタンダードパイブラマット  株式会社ダイレオ		
		'06/06	審査	中山			
			設計	庵下			
			製図	浅野			
		日付	'08/07/29	1/10	親図面	SP-0184-2	A3