
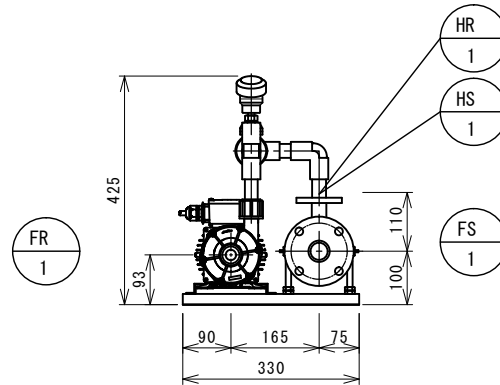
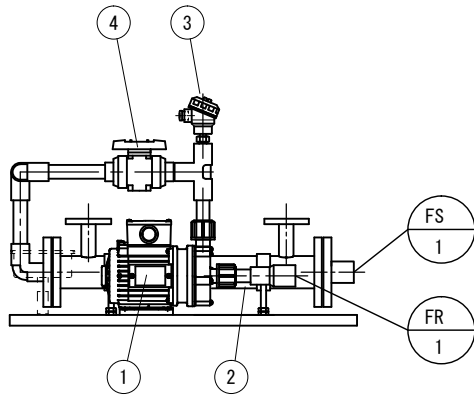


HR-1	熱媒水還り	SUS 20A 5Kフランジ
HS-1	熱媒水往き	SUS 20A 5Kフランジ
FR-1	循環吸込	VP 25 ソケット
FS-1	循環吐水	HTVP 25 ソケット
記 号	名 称	仕 様

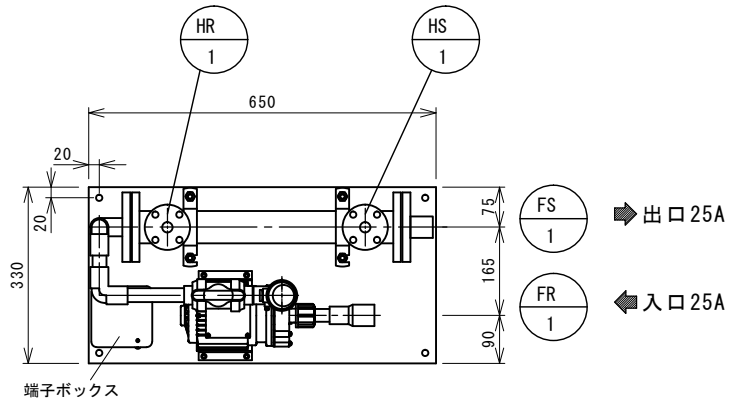

※1 電源周波数地域により下記能力の差がございます
 [50Hz] 33.3L/min×6.0m×120W×100V
 [60Hz] 33.3L/min×8.5m×160W×100V

			4	流 量 調 整 バ ル ブ	HTVP	1	20A		
			3	温 度 セ ン サ ー	Ti	1	THB-4T		
			2	熱 交 換 器	Ti	1	シェル&チューブ		
図 面 来 歴			1	循 環 ポ ン プ	樹脂製	1	マグネットポンプ ※1		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称		材 質	数量	適 要	
			承認	中山	図面	型式 ZX-TDH15 温泉昇温ユニット(温泉仕様)			
			審査	中山	名称				
			設計	中山(健)					
			製図	中山(健)	尺度	図面番号	ZX-TDH15-2		
			日付	2020/07/29	-	親図面	20072802	サイズ	A 3

— 注 記 —

- 吐水側、吸込側バルブは、付属しておりません。現場にて配管に取り付けてください。
- 温度センサーの配線は、ポンプ配線とは分けて配線願います。(ノイズの影響を受ける危険があります。)
- 本機器を屋外に設置する場合には、別途屋外用カバー (SUS製) をご利用ください。