




うたせ湯/ボディシャワー用 タイマー吐水システム制御盤 簡易取扱説明書

設定した時間  だけ吐出すると自動でストップ

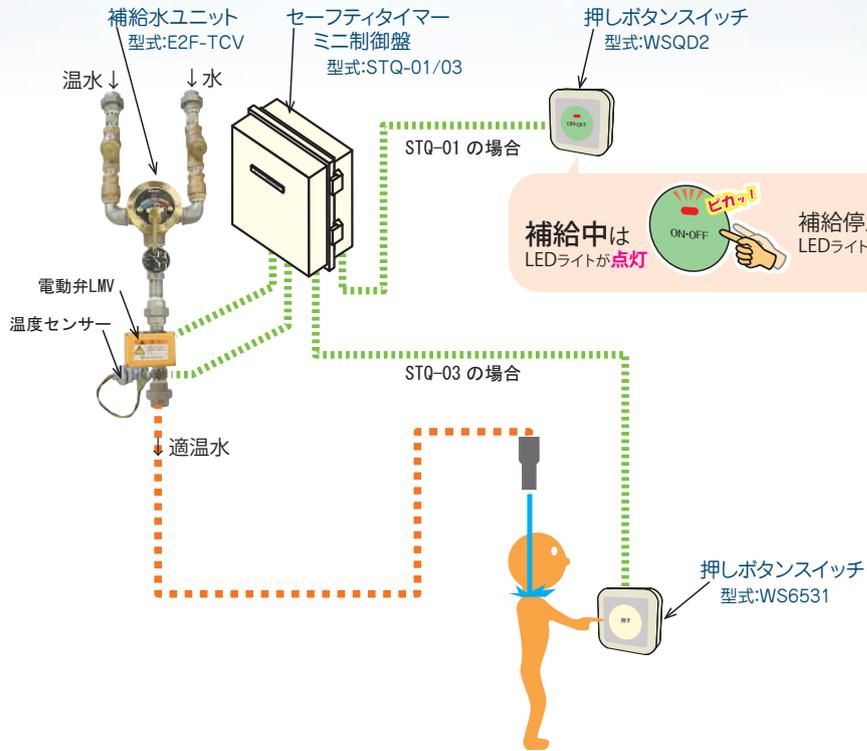

設定値の変更について

設定 ボタンで変更

吐水時間の変更

UP01

↔

60

→

61

60

→

59

初期値単位：秒

↓ 切替 ボタンで切替

↑ ↓ キーで
数値変更

設定 ボタンで確定

タイマー設定範囲

1 ~ 9999 秒
(2.77 時間)

1 ~ 9999 分
(166.6 時間)

ハイカット温度の変更

UP02

↔

48

→

49

48

→

47

単位：℃

↓ 切替 ボタンで切替

↑ ↓ キーで
数値変更

設定 ボタンで確定

温度範囲は
3 パターンあり

初期値：0 ~ 60℃

- 25 ~ 48℃
- 0 ~ 100℃

※UP03 の設定はうたせ湯 / ボディシャワーでは使用しません。

※その他の詳細設定については別紙【セーフティタイマーコントローラー ST-NI01-00 機能仕様書】をご確認ください。