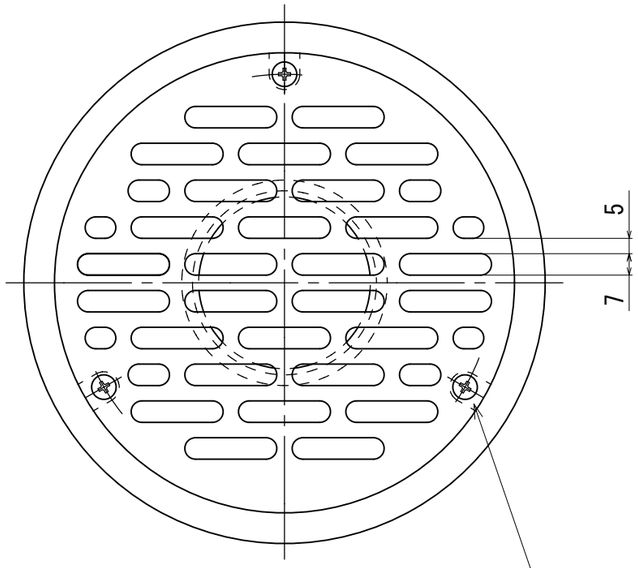

平面図

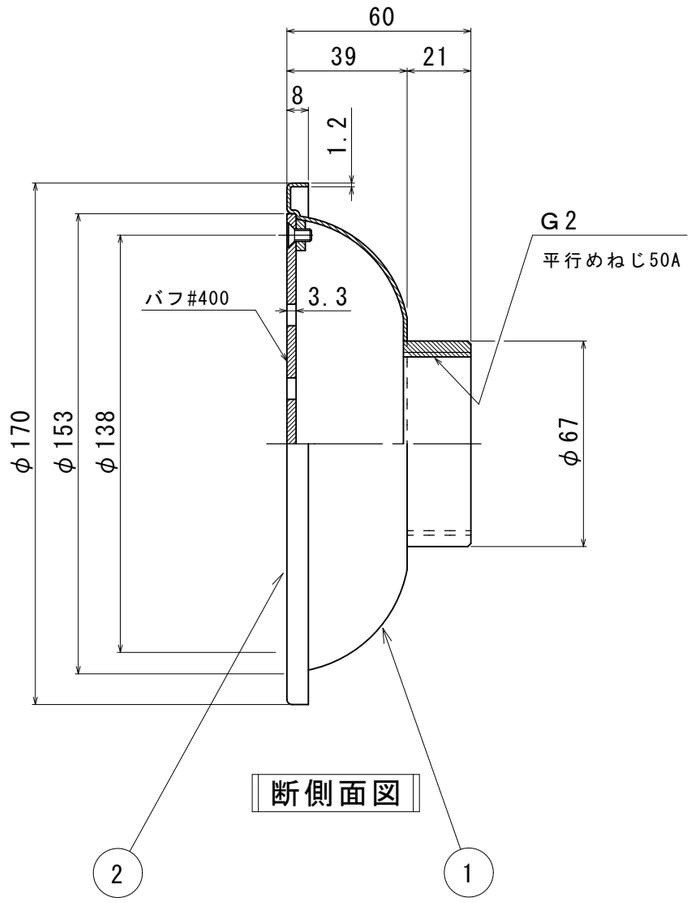

断側面図

推奨流量(ℓ/min)		開口比率(%)
吸込時	吐出時	
170	170	302

－注記－

1. 左記推奨流量については吸込時の金物表面流速を0.5m/S、吐水時2.0m/Sとした場合の流量を表しています。
2. 開口比率とは接続配管(HIVP,VP)の断面積と目皿開口面積との比率を表します。
3. 目皿部分及び金物本体はプレス加工、側面(露出面)はバフ＃４００相当仕上げ
4. その外の部分は酸洗い
5. 各端面はＲＯ．２程度の面取り
6. この商品はＳＵＳを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別にご用意しておりますので、当社までお問い合わせください。

危険

－吸込金物としてご使用になる場合のご注意－

吸込口の数が少なすぎますと吸込場所の流速が早くなり、手足等が吸込れる場合もあり危険です。また、入浴者が吸込口を塞いでしまう可能性もあります。吸込口は可能な限り多く、最低でも２個以上設ける様にしてください。

図面来歴			品番	部品名称	材質	数量	摘要
			3	皿小ネジ	SUS304	3	M4×10L △3
			2	目皿	SUS304	1	t=3.3
			1	金物本体	SUS304	1	t=1.2
変更箇所	担当	日付					
開口率→開口比率	浅野	'02/10	承認	中山	図面名称	型式 NEMT-M-50S 丸型底部吸込・吐出金物	
△2 開口比率修正	紺田	'15/01	審査	中山			
△3 寸法変更	炭多	'17/11	設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	浅野	尺度 1/2	図面番号 NEMTS-1004-3	A3
			日付	2017/11/09		親図面	