


SUS製エア吸込金物 (SAS-25) S:NON

エア吸込金物 (SAS-25) × 1ヶが入り付け品として付属しております。
但しユニットとエア吸込金物のエア配管 (H I V P等) は現場施工となります。

NOTE

- ・設計流量
 1. XNJ-15タイプ × 6個 = 30Lit/min × 6 = 180Lit/min at 0.2MPa (2Kgf/cm²)
 2. パイブラマット = 0.25m³/min × 0.15K
- ・適合ジェット加圧ユニット = JJUF-200N (自吸式) 又は NJJUF-200S (非自吸式) (ユニット1台に対し)

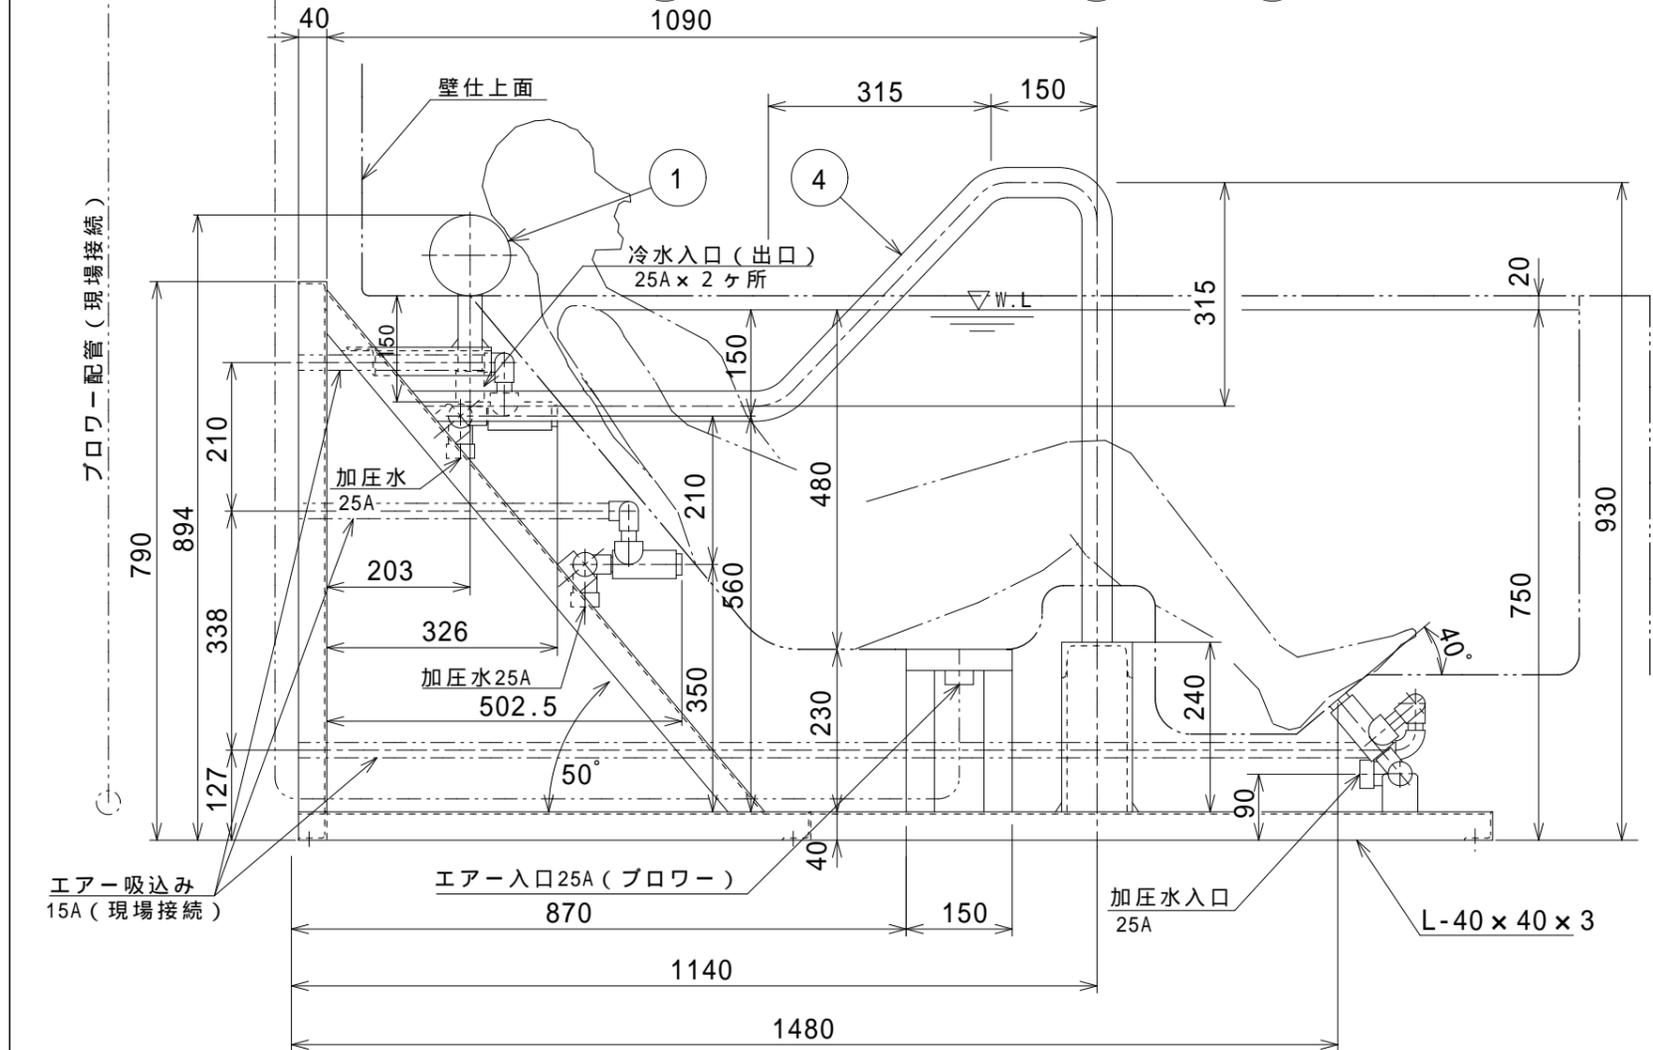

5	架台	SUS304	1	L-40 × 40 × 3
4	手すり	SUS304	2	SUSTP-32A
3	パイブラマット	SUS304	1	
2	ジェットノズル	SUS304	6	XJN-15 (ヘッドなし)
1	水枕	SUS304	1	

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面名称	型式 NEJB-001 寝風呂ユニット (パイブラ・水枕付) 株式会社ダイレオ
型式追加	庵下	'01/07	承認	中山	図面名称	
モデル入力	樋口	'03/08	審査	中山	図面名称	
ジェット型式	樋口	'03/08	設計	庵下	図面名称	
		製図	浅野	尺度	図面番号	SB-002-3
		日付	'03/09/04	1/10	親図面	A3