


XL 基本型



適温補給水ユニット

日水協
認定

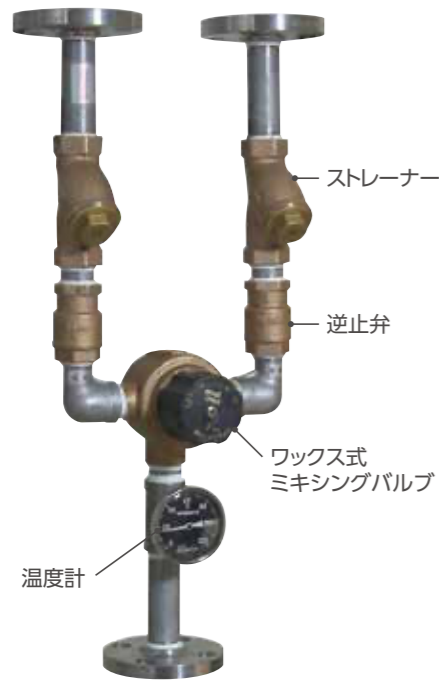

浴場施設の掛け流し浴槽やかけ湯槽
ホテル・旅館や福祉施設等の
複数の小浴槽への補給ユニットです。

主な使用用途

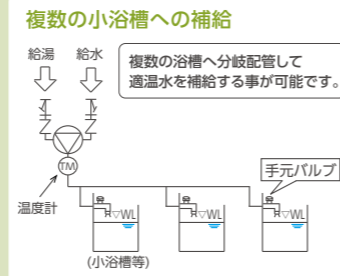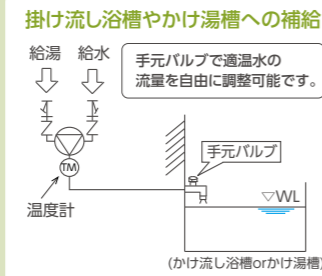

使用条件

温 水: 圧力0.05~0.5MPa 温度55~85℃
水 : 圧力0.05~0.5MPa 温度5~25℃
圧力比: 1:1~1:3 (どちらが3でも可)

最適使用条件

温水・水が同圧0.2~0.3MPa

特長

- 出口側の流量を調整しても温度変化せず安定供給できます。
- 水道直結できるJWWA認定品です。
- 二次側給湯量は流量調整可能です。
(基本性能はJWWA認定品ではないXLと同じです)




⚠️ ご注意点

- 井戸水・温泉水・海水等には使用出来ません。
- 上水道を直接接続して使用することは出来ません。(受水槽等からの給水は可能です。)
- 現場の漏水検査時は、圧力を0.75MPa以下に設定してください。
- 水道直結する場合はXLN, XLSNをご使用ください。
- モーターバルブの電圧(AC100V, AC200V, DC24V)をご指示下さい。

用途

学校や高齢者施設などで受水槽を設置されない水道直結の施設に最適!!

お風呂やシャワー(混合栓)への適温給湯

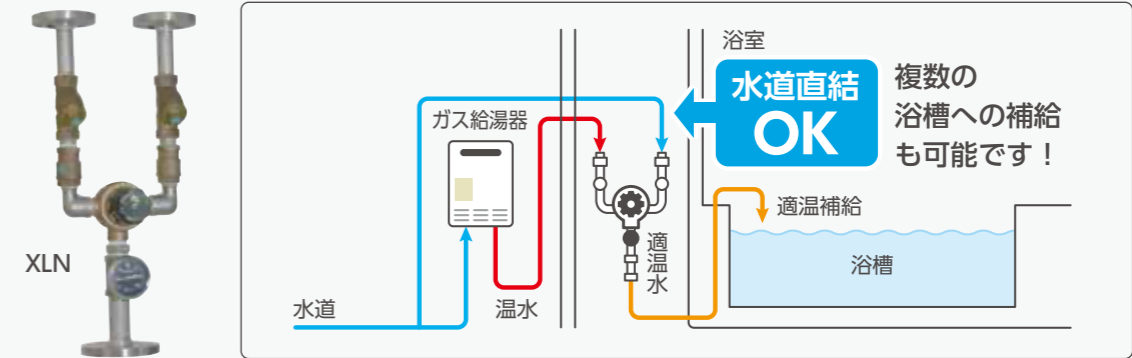

※XLNは日水協認定品のミキシングバルブ仕様となります。

XL-Y (モーターバルブなし)	型式	口径	接続
	XLS-15×15Y	15A×15A×15A	ユニオン
	XLS-20×20Y	20A×20A×20A	
	XL-20×20Y	20A×20A×20A	
	XL-25×25Y	25A×25A×25A	
	XL-25×32Y	25A×25A×32A	
	XL-32×32Y	32A×32A×32A	
XL-F (モーターバルブなし)	型式	口径	接続
	XLS-15×15F	15A×15A×15A	フランジ
	XLS-20×20F	20A×20A×20A	
	XL-20×20F	20A×20A×20A	
	XL-25×25F	25A×25A×25A	
	XL-25×32F	25A×25A×32A	
	XL-32×32F	32A×32A×32A	
XL-UY (モーターバルブあり)	型式	口径	接続
	XLS-15×15UF	15A×15A×15A	ユニオン
	XL-20×20UF	20A×20A×20A	
	XL-25×25UF	25A×25A×25A	
	XL-32×32UF	32A×32A×32A	
XL-UF (モーターバルブあり)	型式	口径	接続
	XLS-15×15UF	15A×15A×15A	フランジ
	XL-20×20UF	20A×20A×20A	
	XL-25×25UF	25A×25A×25A	
	XL-32×32UF	32A×32A×32A	

※日水協認定品は型式がXLSN/XLNとなります。